

RS-485-LORAH-2 LORA 485 数据采集器 用户手册

文档版本：V5.0





声明

1. 本说明书版权属山东仁科测控技术有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

2. 感谢您使用山东仁科的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果用户不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换设备内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

3. 本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权利。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。

4. 请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

山东仁科测控技术有限公司



目录

1. 产品简介	4
2. 产品选型	4
3. 功能特点	4
4. 技术参数说明	4
5. 外形尺寸说明	5
6. 设备安装	5
7. 使用方法	7
7.1 开机方式	7
7.2 设备配置	7
7.3 设备字典及实时数据选项说明	8
8. 注意事项	10
9. 质保声明	10
10. 联系方式	11
11. 文档历史	11
附录 1 上传因子说明	12



1. 产品简介

RS-485-LORAH-2 是一款基于 LoRa 扩频通信技术的工业级数据采集器，可通过 485 总线可将我公司所有的 RS485 型的变送器接入采集器，最多可采集四个要素，并将数据实时上传至 LORA 网关，由 LORA 网关上传至我公司提供的免费平台或者客户自己的服务器。支持网页端、手机 APP 进行查看数据，支持短信、邮件推送超限报警，设备离线等重要通知。支持储存历史数据、报警数据，自由分配查看数据权限等功能。实现对现场环境的智能监测。

在工程实施中避免了大工作量的通讯线缆、管线、供电线路的铺设，用户也可根据现场实际使用情况，调整安装位置。设备防尘防水等级达 IP65。可长期使用在室内或室外，可靠而稳定的传输实时数据。

2. 产品选型

RS-				公司代号
	485-			采集 485 信号（标准 ModBus）
		LORAH-		LORA 无线通信支持 LORA 中继转发
			2	壁挂王字壳

3. 功能特点

- 具有 1 路 ModBus-RTU 主站接口，最多采集 4 个要素（例如：温度、湿度、二氧化碳，光照度）。
- 可采集符合标准 ModBus-RTU 协议的 485 设备的数据。
- 可通过手机配置软件进行配置和读取实时值，方便快捷。
- 采用 LoRa 扩频通信技术，传输距离远，抗干扰能力强，功耗低。
- 通信距离最远可达视距 3000 米。
- 10~30V 宽压供电。
- 连接网关后可通过我公司农业四情平台远程监测实时数据。
- 可对自身的信号及采集到的实时数据通过 LoRa 无线信号上传。
- IP65 防护等级，可于室外使用。
- -LORAH 系列可通过增加 LORA 中继转发器增加传输距离。

4. 技术参数说明

供电	10~30V 宽压供电
设备功耗	0.06W
数据上传间隔	默认 5min
设备元件耐温及湿度	-40℃~+80℃，0%RH~95%RH（非结露）
防水等级	IP65
1 路 ModBus-RTU 主站	4 芯对插线连接

主从 RS485 接口通讯距离	2000m	
与网关通讯	LoRa 无线信号	
设备配置	蓝牙	
LoRa 无线传输距离	室内市区	可穿 3~4 堵混凝土墙
	室外	3000m（视距）

5. 外形尺寸说明

整体尺寸：117x87x43mm（Max）



6. 设备安装

设备清单：

- 主设备 1 台
- 合格证、保修卡等
- 膨胀塞 2 个、自攻螺丝 2 个
- 12V 电源适配器

使用拓扑图：



485 总线接口说明：

485 总线信号线接线时注意 A/B 两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。以下为我公司提供对插线线色。注：对插线安装时母头上侧面的凹槽对准公头内侧边缘处的凸起。



	线色	说明
电 源	棕色	电源正
	黑色	电源负
通 信	黄（绿）色	485-A
	蓝色	485-B

多个 485 型号的设备接入同一条总线时，现场布线有一定的要求，具体请参考我公司 485 设备资料包中《485 设备现场接线手册》。

设备安装：1. 壁挂安装；2. 王字壳安装挂扣安装，王字壳安装挂扣二代设计型号：RS-GK-2-2。



尽可能地被放置在较高及周围较空旷的地方，建议离地 1 米以上；避免在传感器周围放置过多的金属物体，以免无线信号被屏蔽减弱；电子干扰会来源于以下多种物体，所以应

该加以避免：发电机、高电流设备、高压继电器、变压器等等；振动或打击也有可能成为干扰源，所以设备安装时应尽可能静止。

请不要撕毁产品外壳上的标签，上面有产品的 ID 等重要信息。

请不要拆卸产品，由此造成的产品损坏本公司概不负责。

7. 使用方法

7.1 开机方式

- 将我公司提供的天线拧到设备上
- 根据需要采集数据的设备 485 线的对应关系连接至 485 数据采集器。（线色对应及布线详见上方设备组装）
- 将设备接入电源，供电范围 10-30V。



7.2 设备配置

LORAH 型号配置方式（可随时连接蓝牙）：


（1）下载 APP

扫描二维码，下载并安装“多功能参数配置”APP。



（2）连接设备

打开手机 APP 软件界面，选择蓝牙配置，点击连接蓝牙设备，点击“开始扫描”，选择设备（蓝牙名称为“LORA485H”+从站地址），输入密码（默认密码 12345678），点击确认连接进入软件配置界面。

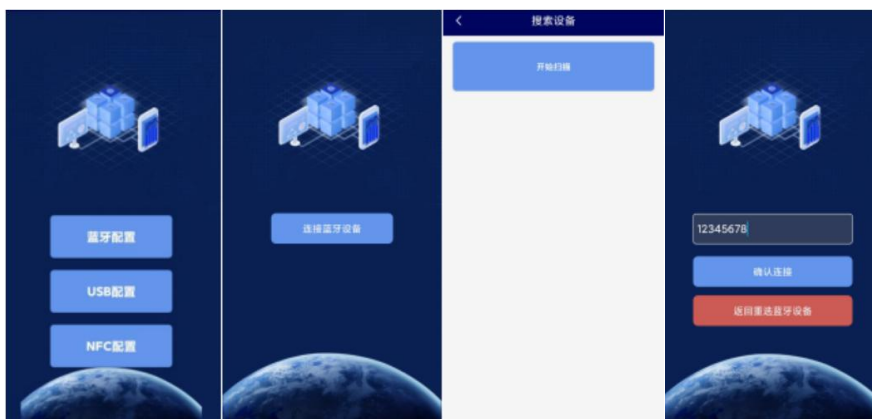

连接成功后点击 APP 上方“参数名称”左侧的‘√’，再点击 APP 左下角的召唤参数，显示“参数召唤成功”，即可读取设备现有的参数内容，根据不同的需要，按需进行更改参数。

7.3 设备字典及实时数据选项说明

- **主机 ModBus 主站接口通信波特率：**默认 4800（2400,4800,9600 可设）。需要与所接 485 设备的波特率一致
- **主机无线睡眠时间（秒）：**默认 300，设备上传数据的时间，此处填写请填写 60 的倍数，若不足 60 的倍数设备会将上传数据的时间延迟到 60 的倍数。
- **主机 485 槽位 N（1~4）ModBus 从站地址：**为 485 总线下挂接的变送器的地址。比如 485 总线下挂接了 3 台 485 型变送器，且地址分别为 1、2、3，则需要在槽位 1 地址上填写 1，槽位 2 地址上填写 2，槽位 3 地址上填写 3；若三台 485 型变送器地址为 15、18、20，则在槽位 1 地址上填写 15，槽位 2 地址上填写 18，槽位 3 地址上填写 20。
- **主机 485 槽位 N（1~4）ModBus 从站是否启用：**选择“禁用”或“启用”来决定此槽位是否启用。
- **主机 485 槽位 N（1~4）寄存器起始地址：**主机会根据寄存器起始地址和“主机 485 槽位 N（1~4）数据类型”两个参数来轮询 ModBus 从站。
- **485 轮询间隔：**采集间隔，默认 30 秒。比如 485 总线下挂接了 3 台 485 型变送器，且地址分别为 1、2、3，即问 1、2、3 后隔 30 秒在问 1、2、3。
- **主机 485 槽位 N（1~4）功能码：**03 功能码与 04 功能码可设置。
- **主机 485 槽位 N（1~4）数据类型：**选择设备上传数据的类型。大端表示高位在前低位在后，小端相反。
- **8 位设备地址：**若与 LORA 网关通信对应 LORA 网关的设备地址。
- **操作密码：**数据采集器进行配置时密码，8 位密码（纯数字），可修改。（默认：12345678）
- **采集模块 1 发射信道：**信道设置支持内容为 1-64。若与主机配对，要与主机的“采集模块接收信道”填写内容一致。注：同一网关下不同模块收发信道填写内容不能相

同，若有多台网关在同一片区域，各个网关的信道参数不能相同，若默认信道组数不够支持定制拓展信道。

- **采集模块 1 接收信道：**信道设置支持内容为 1-64。若与主机配对，要与主机的“采集模块发射信道”填写内容一致。注：同一网关下不同模块收发信道填写内容不能相同，若有多台网关在同一片区域，各个网关的信道参数不能相同，若默认信道组数不够支持定制拓展信道。
- 连接网关时的“采集模块通道 n（1~64）因子来源（0~3）：” 0~3 对应关系，0：通道 1 数据，1：通道 2 数据，2：通道 3 数据，3：通道 4 数据。
- **采集模块发射扩频因子：**填写范围 7-9，默认 9，不建议修改，对应控制器扩频因子应当与主机一致。扩频因子设置会影响通信系统中数据传输速度及测点功耗及传输距离（距离测试条件：环境空旷，无遮挡，搭配我公司吸盘天线测试，功耗对比：仅为参考。）。

时隙间隔每增加一秒可增加的中继数量及传输距离关系			
	扩频因子 7	扩频因子 8	扩频因子 9
增加中继数量	3 台	2 台	1 台
传输距离（视距）	2000 米+	2300 米+	3000 米+
测点功耗增加	+0.25mA	+0.10mA	--

- **时隙间隔：**此参数仅支持查看，相邻测点之间的上传间隔，时间越长通信系统越稳定，对应测点的续航时间越长，但数据更新周期也会变长。默认数值 3000，单位 ms。若需要缩短间隔需要联系我公司技术人员确定可行性，此处参数不合适可能会影响通信系统的稳定性。
- **测点数量：**此参数仅支持查看，数值为主机设置的测点数量+8，主机下外接的测点数量不同型号的主机限制不同，若主机通道 1 从站地址数值超过此处数值-8 的值，测点进入休眠模式不发送数据。
- **主机通道 1 从站地址：**默认：1；可填写 1~254；需在主机所设定的测点数量之内（即小于上方测点数量-8）。

7.4 设备接入平台说明

设备可以通过 LoRa 无线通信的方式与我公司 LORA 网关连接，将数据上传至平台，可直接在平台上实现实时数据检测及历史数据统计等功能并通过电脑或手机实时查看相关信息。

RS-LORAH 系设备可搭配我公司以下任意一款 LORA 网关使用：RS-LGH 系列网关使用。



RS-LG-200 LORA 网关

-100 系列的 LORA 网关可搭配我公司 32 台 LORA 无线采集设备使用；

-200 系列的 LORA 网关可搭配我公司 32 台 LORA 无线采集设备与 32 台 LORA 无线控制器使用，

-300 系列的 LORA 网关可搭配我公司 128 台 LORA 无线采集设备使用；

-400 系列的 LORA 网关可搭配我公司 64 台 LORA 无线采集设备与 64 台 LORA 无线控制器使用，

上传方式 4G 通讯或 ETH 通讯可任选其一。关于 LORA 网关的使用请参照 LORA 网关的使用说明。

8. 注意事项

1) 警告：人身伤害风险。本设备严禁用作安全装置或紧急停止装置，亦不得用于可能因设备故障导致人身伤害的其他用途。使用限制：仅限按预期授权用途使用。安装、操作或维修前必须查阅技术手册。未遵守上述指引可能导致死亡或严重伤害。

9. 质保声明

保修期限自购买日起 24 个月内（以有效购买凭证为准），保修设备在保修期间，正常使用和维护的情况下，设备本身机件材料及工艺出现问题，发生故障，经查验属实，本公司将提供免费修理及更换零件。

超出质保期，终身提供维修服务。

符合以下情况之一则不在质保范围内：

- 1.产品因错误安装、使用、操作而导致设备损坏。
- 2.曾经由非本公司的技术人员拆卸、修理、改动、改装或用户自行更换设备内任何部件。
- 3.疏忽使用或被水、其他物质掺入设备内造成损坏。
- 4.意外事件自然灾害导致的故障或损坏。
- 5.超出产品参数中列出的工作参数范围导致的故障或损坏。



10. 联系方式

山东仁科测控技术有限公司

营销中心：山东省济南市高新区舜泰广场 8 号楼东座 10 楼整层

邮编：250101

电话：400-085-5807

传真：（86）0531-67805165

网址：www.rkckth.com

农业四情平台地址：farm.0531yun.cn



山东仁科测控技术有限公司 [官网](http://www.rkckth.com)



欢迎关注微信公众平台，智享便捷服务

11. 文档历史

- V1.0 文档建立
- V2.0 添加 485 走线说明，优化部分内容描述
- V2.1 产品名称由 LORA 无线数据采集器变更为 LORA 485 数据采集器，添加安装方式
- V2.2 修正字典内容描述
- V3.0 修改部分具有争议的描述
- V4.0 新增 LORAH 系列相关说明
- V5.0 删除 LORA 选型相关说明，完善参数说明



附录 1 上传因子说明

因子编号	因子含义	说明
0	通道 1	--
1	通道 2	--
2	通道 3	--
3	通道 4	--

注意：

上传要素有 32 位的数据时仅支持上传三个要素（32 位有符号/32 位无符号/温湿度类型/浮点型）

上传要素有 64 位的数据类型时仅支持上传两个要素（双精度浮点型）

多余的通道要禁用，否则数据传输会异常。