



RS-WD-WIFI/WIFI5- 6 系列 WIFI 型单温度变送器用 户手册

文档版本：V1.2





声明

1. 本说明书版权属山东仁科测控技术有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

2. 感谢您使用山东仁科的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果用户不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换设备内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

3. 本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权利。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。

4. 请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

山东仁科测控技术有限公司



目 录

1. 产品介绍	1
1.1 功能特点	1
1.2 技术参数	1
2. 产品选型	2
3. 面板及使用说明	3
3.1 面板说明	3
3.2 使用说明	3
4. 设备安装说明	4
4.1 设备安装前检查	4
4.2.外形尺寸	5
4.3 接口说明	5
4.4 安装说明	6
5. 配置软件使用说明（仅支持 WIFI 选型）	6
5.1 配置软件使用注意	6
5.2 运行参数读取与配置	8
5.3 WIFI 网络参数读取与配置	10
5.4 快速接入设备到内网的监控平台	12
5.5 快速接入云平台	12
6. 手机配置软件配置参数（仅支持 WIFI5 选型）	13
6.1 配置软件下载	13
6.2 搜索连接设备	13
6.3 运行参数读取与配置	1
7. 系统菜单与设置	3
7.1 按键功能说明	3
7.2 按键操作简介	4
8. 接入监控平台	11
9. 注意事项	12
10. 质保声明	12
11. 联系方式	13
12. 文档历史	13



1. 产品介绍

RS-WD-WIFI/WIFI5-6 系列产品是一款 WIFI 无线数据传输的工业级单温度变送器，设备支持连接 WIFI 并采集温度数据将其上传到服务器。本系列产品充分利用已架设好的 WIFI 通讯网络实现数据采集和传输，达到数据集中监控的目的。可大大减少施工量，提高施工效率和维护成本。

产品采用大屏液晶显示，具有温度上下限双控，限值自由设置，温度凭密码校准等功能，内部集成报警模块（蜂鸣器或继电器），可实现高、低温报警。产品采用高精度测量电路，使用独有的校准方式，具有测量精度高，抗干扰能力强等特点，保证了产品的优异测量性能。采用壁挂式安装方案，探头外延，默认线长 3m。

RS-WD-WIFI/WIFI5-6-5L 单温度变送记录仪广泛应用于超低温冷藏箱，冷冻仓库等环境，温度测量范围-100~+200℃，采用超低温探头，此探头防水，测量精准。

RS-WD-WIFI/WIFI5-6-5WL 单温度变送记录仪广泛应用于药物储存，冷冻仓库等环境，温度测量范围 -200~+200℃，采用超宽低温探头，此探头防水，测量精准。

RS-WD-WIFI/WIFI5-6-5H 单温度变送记录仪广泛应用于适用于烤箱、烟草、钢铁热处理等行业，温度测量范围 0~300℃，采用超高低温探头，测量精准。

1.1 功能特点

- 瑞士进口原装高品质温湿度测量单元，探头可外延，探头线最长可达 30 米
- 通过 WIFI 方式上传数据，支持局域网内通信、跨网关广域网通信，支持二次开发
- 支持动态域名解析 DNS
- WiFi5 设备参数可通过手机配置软件“蓝牙配置软件”进行参数配置，WiFi 设备参数通过 485 接电脑软件进行参数配置，简单方便
- 温湿度采集频率 2s/次，数据上传频率 1s~10000 s/次可设
- 内置报警功能，可进行报警的上下限值及回差值设置
- 具有 2 路常开触点，可任意关联报警事项输出（选配）
- 内置一路蜂鸣器，外延一路声光报警器（选配）
- 可接免费的本地监控软件平台及环境监控云平台（www.0531yun.com）
- 设备适应 DC7~30V 宽电压供电
- WIFI 选型设备支持连接 2.4GHz 频段 WIFI，WIFI5 选型设备支持连接 2.4GHz 以及 5GHz 频段 WIFI。

1.2 技术参数

供电	7~30V DC
功耗	0.7W
通信接口	标准 WIFI 无线
IP地址	支持静态IP地址、IP地址自动获取功能、支持跨网关、域名解析，支持广域网连接



WIFI通信参数	支持802.11b/g/n无线标准	
WIFI加密性能	支持支持 WPA/WPA2 安全模式	
测量精度	$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (@25 $^{\circ}\text{C}$ 60%RH)	
测量范围	超低温探头	-100~+200 $^{\circ}\text{C}$
	超高温探头	0~300 $^{\circ}\text{C}$
	超宽低温探头	-200~+200 $^{\circ}\text{C}$
变送器电路工作温度	-20 $^{\circ}\text{C}$ ~+60 $^{\circ}\text{C}$, 0%RH~95%RH 非结露	
探头工作温度	-100 $^{\circ}\text{C}$ ~+300 $^{\circ}\text{C}$	
探头工作湿度	0%RH-100%RH	
探头线长度	默认 3m (最长可达 50m)	
温度显示分辨率	0.1 $^{\circ}\text{C}$	
温度刷新时间	2s	
数据上传时间	默认 20s/次, 1s~10000s 可设	
内部存储	记录周期 1min-1h 可设置, 记录容量: 65000 组	

¹ 响应时间为 τ_{63} 时间。


² 风速是指传感器内部敏感材料处风速, 测试环境风速为 10^{-2}m/ms 时, 风向垂直于传感器采集口, 传感器内部敏感材料处风速约为 1m/s。

2. 产品选型

RS-					公司代号
	WD-				单温度变送传感器
		WIFI-			WIFI 方式上传（2.4GHz）
		WIFI5-			WIFI5 方式上传（2.4GHz/5GHz）
			6-		大液晶壳
			6J-		大液晶壳（无继电器输出）
			DC-6-		大液晶壳内置电池型（无继电器输出）
				5L-	超低温探头
		5H-		超高温探头	
	5WL-	超宽低温探头			

3. 面板及使用说明


3.1 面板说明

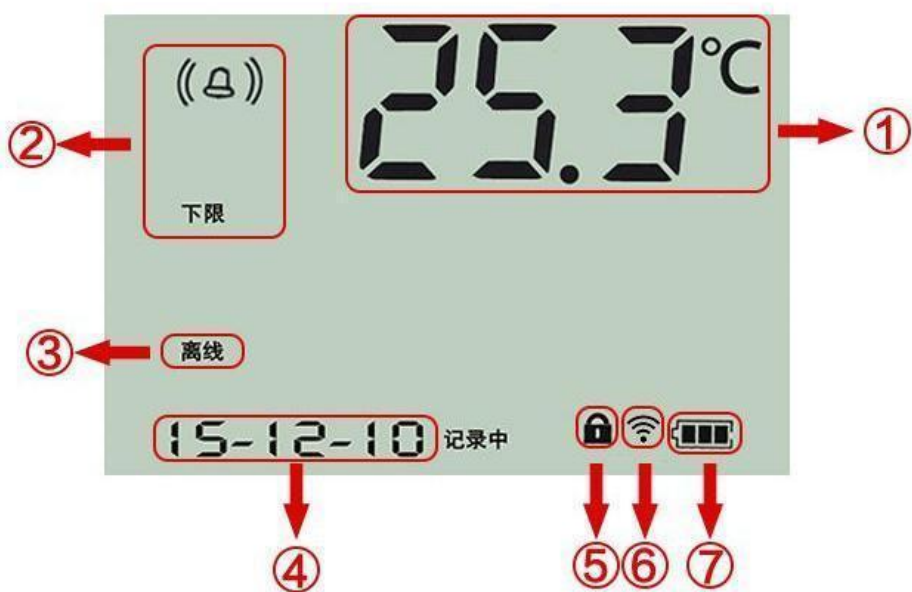

序号	说明
①	实时温度显示
②	温度报警提示
③	是否连接到平台
④	轮显已存储数量、系统时间
⑤	是否处于参数修改模式的提示
⑥	是否连接到路由器
⑦	剩余电量显示，外置电源款产品显示电量满

3.2 使用说明

USB 转 485 配置（仅支持 WIFI 选型）

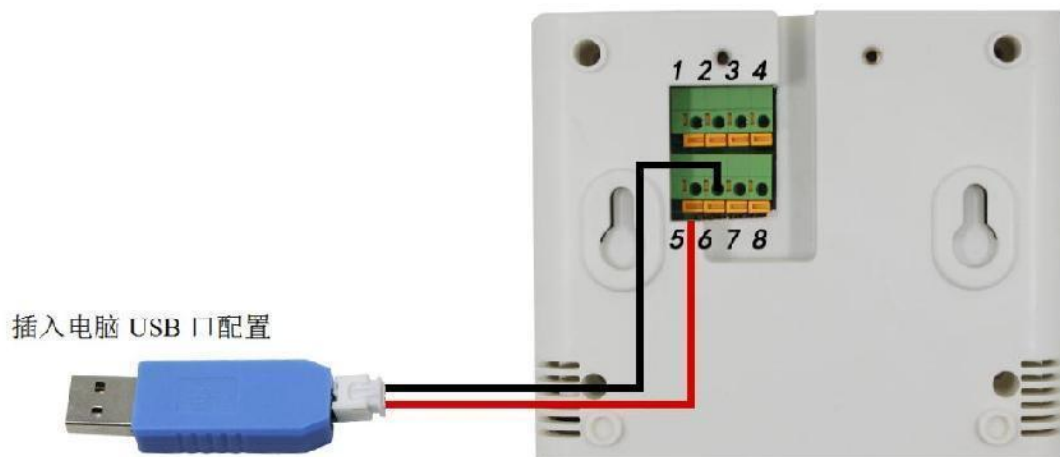

- 1) 将 usb 转 485 接入电脑，给设备上电，对设备进行配置（**具体配置方式详情见“5. 配置软件使用说明”**）。
- 2) 配置完毕后将 usb 转 485 线缆取出；
- 3) 设备断电再重启后即可将数据上传至局域网内或广域网的监控平台。

手机 APP 配置（仅支持 WIFI5 选型）

- 1) 主界面长按  键进入蓝牙配置模式，在 APP 界面点击“连接设备”、“开始扫描”，选择设备成功连接即可进行参数配置（**具体配置方式详情见“6. 手机配置软件使用说明”**）。
- 2) 120 秒内如果无参数下发则设备自动退出蓝牙配置状态。
- 3) 配置完毕后长按  键退出蓝牙配置模式或等待 120 秒自动退出蓝牙配置模式，即可正常连接 WiFi。

4. 设备安装说明


4.1 设备安装前检查

- 温湿度变送器设备 1 台
- USB 转 485（仅 WIFI 选型）
- 合格证、保修卡、校准报告等
- 壁挂扣 1 对、膨胀塞 2 个、自攻丝 2 个、沉头螺钉 2 个
- 声光报警器（选配）

4.2.外形尺寸



4.3 接口说明

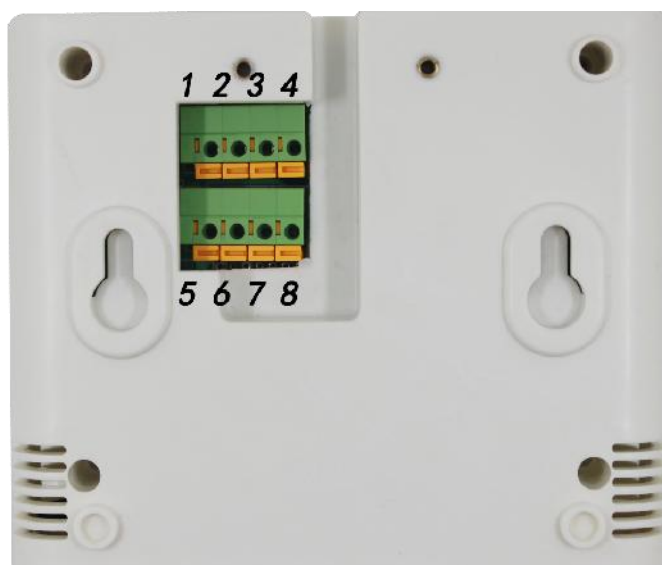

序号	说明	序号	说明
1	电源正（7~30V DC）	5	485-A(配置 A 线)
2	电源负	6	485-B(配置 B 线)
3	第一路继电器常开点（选配）	7	第二路继电器常开点（选配）
4		8	

特别说明：

- 1) 电源插孔供电或免螺丝端子处供电均可（两者不可同时接入）。
- 2) 两路继电器为常开触点输出，可任意关联报警事项，具体见说明书按键设置部分。

4.4 安装说明

为方便现场施工，我司提供了两种设备安装方式：

1) 葫芦孔安装

说明：在墙面固定位置打入自攻丝及膨胀螺丝，壁挂方式挂接到葫芦孔。



2) 壁挂扣安装

说明：挂钩一面使用沉头螺钉安装到墙壁上，另一面使用螺丝钉安装到设备上，然后将两部分挂到一起即可。




5. 配置软件使用说明（仅支持 WIFI 选型）

5.1 配置软件使用注意

在使用 RS-WD-WIFI-6 系列配置软件前应确保设备已通过 USB 转 485 连接电脑并上电；打开软件后，选择并打开串口，使设备进入配置模式；一般对参数遵循先读取--》修改--》保存的原则；在配置完所有的参数后，点击“进入工作模式”按钮，设备也会自动进入工作模式。



1) 双击  打开软件。

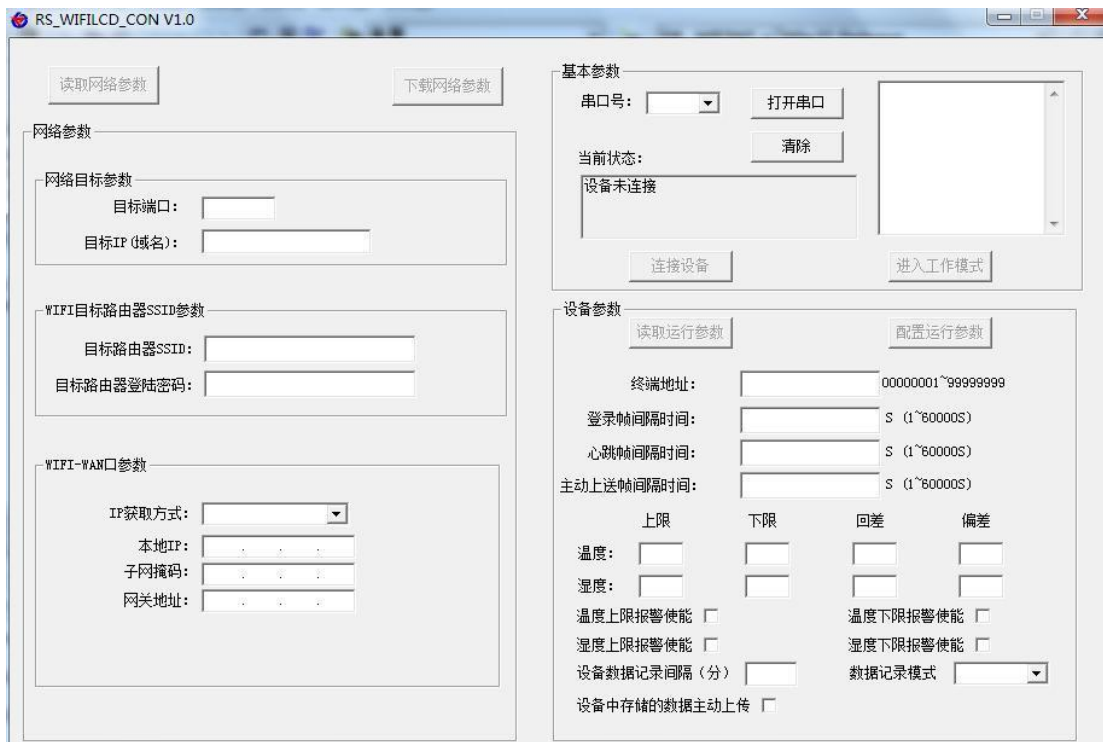

2) 选择串口号并打开串口



串口号此处应该选取我们提供 USB 转换模块所提供的串口，此处可在设备管理器中查看，具体步骤为：右击“我的电脑”选择“管理”，然后选择“设备管理器”找到“端口”，确认串口号。



3) 点击“连接设备”按钮。若设备连接成功，则在状态栏中会显示设备正常连接状态如图所示。第一行代表设备是否已和配置软件连接；第二行代表设备是否已准备就绪；第三行代表设备处于配置模式。



设备工作模式说明：

配置模式：当点击进入配置模式后，设备会弹出进入配置模式的状态。在配置模式下可进行设备运行参数和网络参数的配置。



5.2 运行参数读取与配置

1) 设备成功进入配置模式后可点击“读取运行参数”按钮进行运行参数读取，点击“配置运行参数”进行运行参数的下载存储。

设备参数

读取运行参数 配置运行参数

终端地址: 12345678 00000001~99999999

登录帧间隔时间: 5 S (1~60000S)

心跳帧间隔时间: 60 S (1~60000S)

主动上送帧间隔时间: 5 S (1~60000S)

	上限	下限	回差	偏差
温度:	100.0	0.0	0.0	0.0
湿度:	100.0	0.0	0.0	0.0

温度上限报警使能 ☐ 温度下限报警使能 ☐

湿度上限报警使能 ☐ 湿度下限报警使能 ☐

设备数据记录间隔(分) 30 数据记录模式 不存储

设备中存储的数据主动上传 ☐

- **终端地址:** 为设备唯一的地址, 软件监控平台就是根据此地址来区分不同的设备。
- **登陆帧间隔时间:** 设备进行注册时上送登陆帧的间隔时间, 默认为 5s, 用户可不必修改。
- **心跳包间隔时间:** 若链路上没有数据时, 设备维持链路链接的时间, 即设备每隔间隔时间就发送一个心跳包, 本时间间隔默认为 60s, 用户可不必修改。
- **主动上送帧间隔时间:** 设备主动上送数据的间隔时间, 本时间即为温湿度更新的时间, 若用户对温湿度时间相应要求较高, 则可将此时间设短, 若用户想减少网络负荷, 则可将本时间设长, 本时间范围是 1~10000s, 但要小于心跳包间隔时间, 一般设置为 10 即可。
- **温度上限、湿度上限:** 为设备的温度报警上限和湿度报警上限。
- **温度下限、湿度下限:** 为设备的温度报警下限和湿度报警下限 (若为单温度则无效)。
- **温度回差、湿度回差:** 为设备作为控制器使用时的温度和湿度控制回差。
- **温度偏差、湿度偏差:** 为设备现场调整温湿度值使用 (若为单温度则无效)。
- **温度上限报警使能、温度下限报警使能、湿度上限报警使能、湿度下限报警使能:** 开启或关闭对应的上限报警功能。

以上温度上下限, 可作为报警使用, 温湿度超限后, 设备报警指示灯会闪烁, 内置蜂鸣器会连续报警。温湿度回差, 是作为控制使用, 从而实现温湿度回差控制。

- **设备数据记录间隔:** 设备可内置存储, 此参数为存储在设备中的数据的记录间隔, 可设置范围: 1-60 分钟。
- **数据记录模式:** “不存储”为关闭存储功能; “自动存储”为当设备与软件平台通信断开后, 自动存储, 设备连接上软件平台后存储停止, 结合数据自动上传, 来确保数据永不丢失; “连续存储”为无论是否连接上了软件平台, 设备均会一直按存储间隔进行数据存储。
- **设备中存储的数据主动上传:** 若勾选, 则设备连接上软件平台后首先上传设备中已存储

的数据，若不勾选，则设备中存储的数据等待软件平台的召测。

5.3 WIFI 网络参数读取与配置

1) 点击“读取网络参数”按钮可将设备网络参数上传。若提示读取网络参数失败，检查设备是否已上电，配置端口接线是否正确。可将设备重启再次进入配置模式，进行网络参数读取。



2) 网络目标参数配置

目标端口：RS-WS-WIFI-6 设备要连接的温湿度监控平台的目标端口，与温湿度监控平台所启动的监听端口一致即可，我公司软件平台默认监听端口为 2404，云平台监听端口为 8020。

目标 IP(域名)：监控平台所在的电脑或服务器的 IP 地址或者域名。若设备和监控平台都处于一个局域网内，则目标地址填写监控平台的电脑的 IP 地址即可。若设备上传数据至我公司通用云平台，则目标地址应填写 hj3.jdrkck.com；目标端口 8020。

3) WIFI 目标路由器 SSID 参数

目标路由器 SSID：代表 RS-WS-WIFI-6 系列设备要连接的 WIFI 路由器网络的标识，在此我们以 TP-LINK 路由器为例：通过网页进入 WIFI 路由器的配置界面，一般是在“运行状态”标签下便能看到 SSID 号，将标签内容填写到目标路由器 SSID 号中即可。



无线路由器中 SSID 号查找

目标路由器SSID:

设备目标路由器 SSID 号设置

目标路由器登陆密码: 此设备支持 WPA/WPA2 安全方式, 加密类型支持 WEP/TKIP/AET 加密算法。

目标路由器登陆密码:

无线网络安全设置

本页面设置路由无线网络的安全认证选项。
安全提示: 为保障网络安全, 强烈推荐开启安全设置, 并使用 WPA-PSK/WPA2-PSK AES 加密方法。

☐ 不开启无线安全

☒ WPA-PSK/WPA2-PSK

认证类型:

加密算法:

PSK 密码:

(8-63 个 ASCII 码字符或 8-64 个十六进制字符)

组密钥更新周期:

(单位为秒, 最小值为 30, 不更新则为 0)

☐ WPA/WPA2

认证类型:

加密算法:

Radius 服务器 IP:

Radius 端口:

(1-65535, 0 表示默认端口: 1812)


Radius 密码:

组密钥更新周期:

(单位为秒, 最小值为 30, 不更新则为 0)

4) WIFI-WAN 口参数

设备 WAN 口参数即设备本地网络参数。

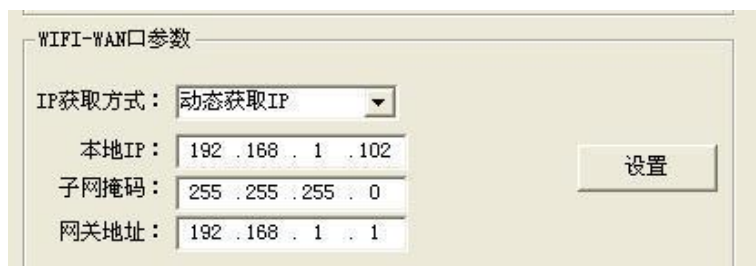


设备本地 IP 设置

IP 获取方式：若选择“静态 IP，则设备的静态 IP 地址、子网掩码、网关地址，都需要手动配置；若选择动态分配 IP 功能，只需要设置“动态获取 IP”模式即可，此时设备会从上一级网络设备自动获取 IP 地址。

本地 IP，子网掩码，网关地址：IP 获取方式设置为“StaticIP”时，需要手动设置。

5.4 快速接入设备到内网的监控平台


先完成 5.1 的准备工作，电脑设置成静态 IP，关闭 windows 防火墙，然后打开配置软件。

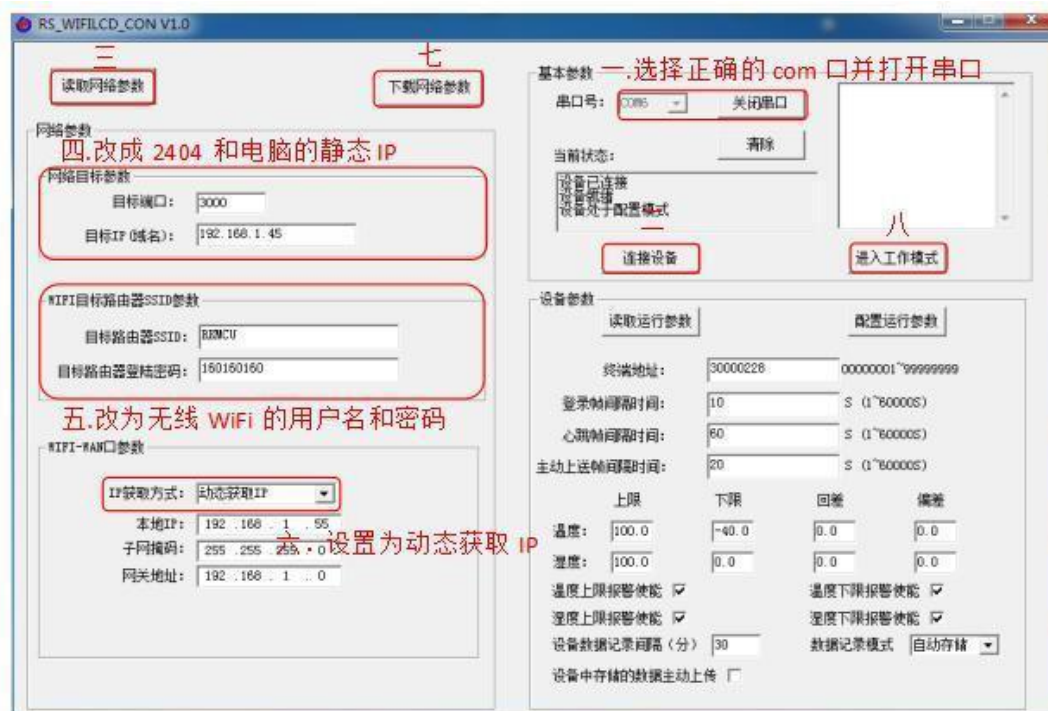

配置完成后，点击进入工作模式即可。监控软件的操作步骤详情查看监控软件使用说明

5.5 快速接入云平台

已知条件：设备要接入云平台，已经提前由销售人员分配好云平台账号密码。按照该文档 5.1 的要求，打开配置软件

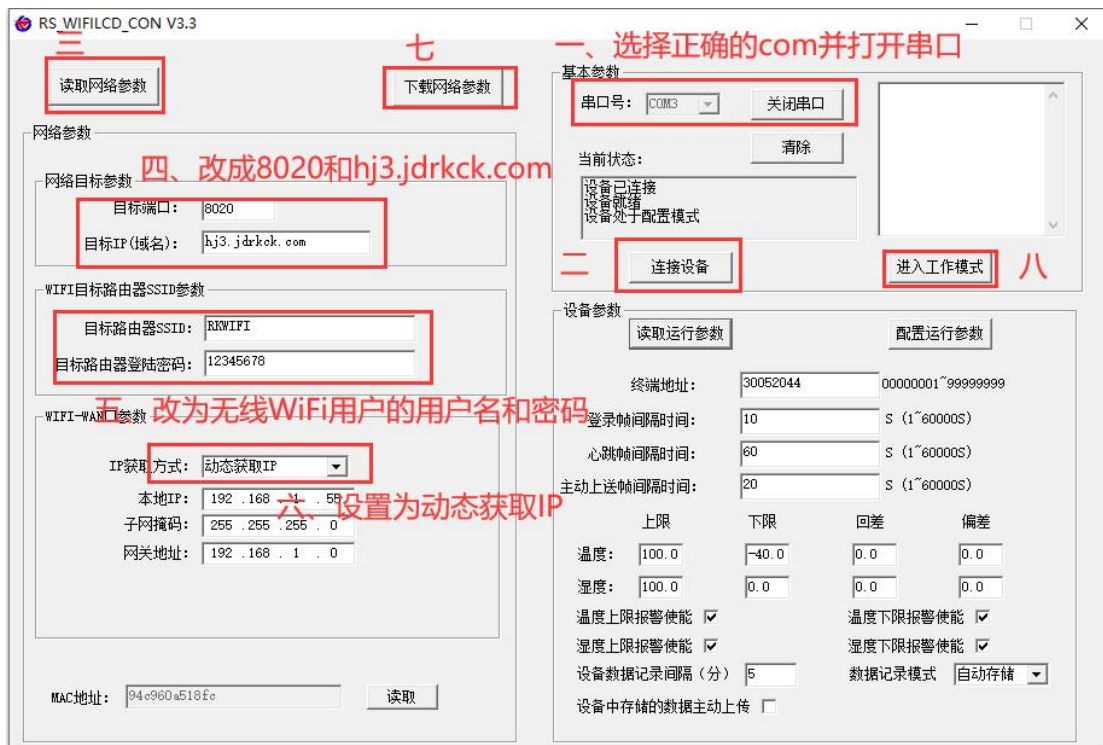

配置完成后，点击进入工作模式。

6. 手机配置软件配置参数（仅支持 WIFI5 选型）

6.1 配置软件下载

设备支持蓝牙配置，需要手机下载配置软件“蓝牙 app”，可联系我司工作人员获取，也可使用手机 QQ 扫描下方二维码获取。



5.2 搜索连接设备

(1) 打开手机的蓝牙功能，然后点击刚才已经安装好的 APP 进入到主页面。



(2) 点击“连接设备”，进入到扫描设备页面。



(2) 设备长按 **OK** 键，左下角显示“DISC”，表示进入蓝牙配置模式。点击“开始扫描”搜索需要配置的设备，设备名称为 WIFI-6 加设备地址或者 WD 加设备地址，例设备地



址为 33021083，选择 WIFI-6-33021083 或 WIFI-WD33021083 即可。



(3) 点击密码输入框，输入设备密码（默认密码 12345678），进入到设备配置页面。设备左下角显示“CONN”，表示连接成功。





5.3 运行参数读取与配置

连接成功后点击“召唤参数”，显示“参数召唤成功”，即可读取设备现有的参数内容，可进行参数，根据不同的需要，按需进行更改参数。

更改参数后，点击“下发参数”，即可将设备参数更改。（注意：设备进入蓝牙配置状态后会在 120 秒后自动退出此状态，下发参数会重置持续时间）

设备的 8 位地址：为设备唯一的地址，软件监控平台就是根据此地址来区分不同的设备。（不可更改）

GPRS 数据帧间隔：设备主动上送数据的间隔时间，单位为秒。若用户对温湿度时间相应要求较高，则可将此时间设短，若用户想减少网络负荷，则可将本时间设长。

GPRS 目标地址 URL：监控平台所在的电脑或服务器的 IP 地址或者域名。默认：
hj4.jdrkck.com。

GPRS 目标端口：默认监听端口为 8020。

WIFI 账号：代表设备要连接的 WIFI 路由器网络的 SSID。

WIFI 密码：代表设备要连接的 WIFI 路由器网络的登录密码。

网口 IP 获取方式：若选择“手动”获取 IP，则设备的静态 IP 地址、子网掩码、网关地址，都需要手动配置；若选择动态分配 IP 功能，只需要选择“自动”获取 IP 模式即可，此时设备会从上一级网络设备自动获取 IP 地址。

网口静态 IP，网口子网掩码，网口网关：IP 获取方式设置为“手动”时，需要手动设置。

操作密码：APP 进入时需要输入的密码。

设备程序版本：设备当前版本号。

当前时间：召唤设备参数时的设备时间。

主机存储数据是否主动上传：是，数据上传时上传本地存储数据；否，数据上传时不上传本地存储数据。

主机正常数据记录间隔（分）：记录数据未超限的存储间隔

主机报警数据记录间隔（分）：记录数据超限的存储间隔

主机数据存储类型：禁止存储：设备一直不进行本地存储。

一直存储：设备一直进行本地存储。

自动存储：设备离线时进行本地存储，在线时停止本地存储。

主机清除已存储数据：是否清除已存储的本地数据。

报警开启：开启和关闭报警声音。

电池电量：当前的电池电量。

探头 1 温度上限、探头 1 温度下限：为设备的温度报警上限和下限。

探头 1 温度系数 B：设备现场调整温度值使用。

探头 1 湿度上限、探头 1 湿度下限：为设备的湿度报警上限和下限。（若为单温度设备该参数无效）

探头 1 湿度系数 B：设备现场调整湿度值使用。（若为单温度设备该参数无效）

主机数据存储模式：普通存储：设备正常安装设置间隔存储；整点存储：设备在整点时会进行存储。

已经存储的条数：设备当前已经存储的数据条数。

温度回差、湿度回差：为设备作为控制器使用时的温度和湿度控制回差（若为单温度设备湿度该参数无效）。

通道 1 模拟量 1 上限关联继电器：当温度超过上限时，与上限关联的继电器闭合。



通道 1 模拟量 1 下限关联继电器：当温度低过下限时，与下限关联的继电器闭合。

通道 1 模拟量 2 上限关联继电器：当湿度超过上限时，与上限关联的继电器闭合。（若为单温度设备湿度该参数无效）

通道 1 模拟量 2 下限关联继电器：当湿度低过下限时，与上限关联的继电器闭合。（若为单温度设备湿度该参数无效）

温度上限报警使能、湿度上限报警使能、温度下限报警使能、湿度下限报警使能：开启或关闭对应的上限报警功能。若关闭报警使能则当设备超限时不会触发设备告警（若为单温度设备湿度该参数无效）。

温湿度报警延时（秒）：当测量值超过设置的上下限后，等待设置的时间后设备才会触发告警。

MAC 地址：设备的 mac 地址。

固件版本：设备的固件版本。

模块升级 URL 地址：设备升级固件时要填写的地址。

设备的8位地址	33021083	主机报警数据记录间隔 (分)	2
GPRS数据帧间隔（秒）	20	主机数据存储类型	开启 ▼
GPRS目标地址URL	218.56.240.149	主机清除已存储数据	正常 ▼
GPRS目标端口	9632	报警开启	允许 ▼
Wifi账号	YANFAZHONGX IN	电池电量	100
Wifi密码	160160160	探头1温度上限	199.00
网口IP获取方式	自动获取	探头1温度下限	-60.00
网口静态IP	192.168.1.55	探头1温度系数B	-200.00
网口子网掩码	255.255.255.0	探头1湿度上限	199.00
网口网关	192.168.1.0	探头1湿度下限	-60.00
操作密码	12345678	探头1湿度系数B	-100.00
设备程序版本	1100	主机数据存储模式	普通存储
当前时间	2025-08-29 17:44:46	已经存储的条数	90
主机存储数据是否主动上传	是 ▼	温度回差	0.00
主机正常数据记录间隔 (分)	2	湿度回差	0.00



通道1模拟量1上限关联继电器	关联1号继电器
通道1模拟量1下限关联继电器	关联1号继电器
通道1模拟量2上限关联继电器	关联1号继电器
通道1模拟量2下限关联继电器	关联1号继电器
温度上限报警使能	启用 ▼
湿度上限报警使能	启用 ▼
湿度下限报警使能	启用 ▼
温度下限报警使能	启用 ▼
温湿度报警延时 (秒)	0
MAC地址	2442e309710a
固件版本	V4.18_P1.0.18.3-unlock
模块升级URL地址	

7. 系统菜单与设置

7.1 按键功能说明

按键	功能	说明	按键操作方式
	清除键	●进行参数设置时退出操作	短按
	返回键	●界面设置或查看时返回主菜单	短按
	开关机键	●设备备关机状态下长按开机，主页面下长按关机	长按 3 秒
	退出蓝牙配置	●退出蓝牙配置模式	蓝牙配置模式下长按
	前翻页	●菜单查看时前翻页按键	短按
	增加键	●参数修改时数据增加按键	短按
	打开	●在主界面打开报警的快捷键	长按

	后翻页	● 菜单查看时后翻页按键	短按
	减少键	● 参数修改时数据减小按键	短按
	关闭	● 在主界面关闭报警的快捷键	长按
	菜单键	● 进入设置界面的菜单选择键	短按
	移位键	● 参数修改时的移位键	短按
	确认键	● 参数修改完成后的确认键	长按
	进入蓝牙配置	● 若为 WIFI 设备则进入一键配网 ● 若为 WIFI5 设备则开启蓝牙	长按

7.2 按键操作简介

按键更改参数

- 1) 短按  进入密码输入界面，短按 、、 可进行密码输入（默认密码 888），输入完成后再次长按 “” 键，3s 后进入设置主菜单，密码错误将返回主菜单。
- 2) 进入设置主菜单后，可短按  或  前后翻页，短按  进入参数设置界面。
- 3) 短按 、、 可修改参数，参数修改完成后长按 ，参数闪烁 3s 自动保存。
- 4) 设置过程按  可放弃本次设置，再按  回到主界面。

显示项目	功能	范围及说明	默认
	密码	0~999	888



	温 度 校 准 值	-199.9~+199.9	0
	温 度 上 限 报 警 值	-200~+300	300
	温 度 下 限 报 警 值	-200~+300	-200
	温 度 报 警 回 差 值	0~199.9	0



山东仁科

	时间	时分秒	
	时间	年月日	
	温度 上限 关联 继电器 编号	1~2 1: 代表此报警 项关联到第一 路继电器 2: 代表此报警 项关联到第二 路继电器 当温度超过上 限，与上限关 联的继电器闭 合	1

	温度 下限 关联 继电器 编号	1~2 1: 代表此报警 项关联到第一 路继电器 2: 代表此报警 项关联到第二 路继电器 当温度低于下 限, 与下限关 联的继电器闭 合	1
	温度 上限 报警 使能	0~1 0:代表不使能 1:代表使能	1
	温度 下限 报警 使能	0~1 0:代表不使能 1:代表使能	1



	告 警 存 储 间 隔 设置	1~60 分钟	2 分 钟
	存 储 间 隔 设置	1~60 分钟	5 分 钟
	存 储 模 式 设置	1~3 1:代表关闭 2:代表打开 3:代表自动	3 (通 讯断 开时 才存 储)
	已 存 储 的 数 据 是 否 开 启 主 动 上传	0~1 0:代表不开启 1:代表开启	0



	清除 已存 储数 据	0~1 设置为 1 即可 清除已存储的 数据	0
显示项目	功能	范围及说明	默认
	密码	0~999	888
	温 度 校 准 值	-199.9~+199.9	0



	温 度 上 限 报 警 值	-200~+300	300
	温 度 下 限 报 警 值	-200~+300	-200
	温 度 报 警 回 差 值	0~199.9	0
	时间	时分秒	



	时间	年月日	
	温 度 上 限 关 联 继 电 器 编 号	1~2 1: 代表此报警 项关联到第一 路继电器 2: 代表此报警 项关联到第二 路继电器 当温度超过上 限, 与上限关 联的继电器闭 合	1
	温 度 下 限 关 联 继 电 器 编 号	1~2 1: 代表此报警 项关联到第一 路继电器 2: 代表此报警 项关联到第二 路继电器 当温度低于下 限, 与下限关 联的继电器闭 合	1

8. 接入监控平台

RS-WD-WIFI5-6 系列温湿度变送器可接入我公司 2 种平台:

两种软件平台对比:

“■”代表有此功能; “□”代表无此功能;

功能	软件平台名称	
	RS-RJ-K 仁科环境监控平台	环境监控云平台
温湿度数据后台实时监控	■	□
温湿度数据 WEB 实时监控	■	■



温湿度上下限设定	■	■
监控界面实时报警	■	■
邮件报警	■	■
短信报警	■（需配合我司短信猫）	■
WEB 前端导出历史数据及报警数据	■	■
自定义监控数据的单位、名称及系数	■	■
设备分权限管理	■	■
续传存储型设备中的数据	■	■
提供软件升级服务	■	■
客户自建服务器	需客户自己的服务器	无需搭建任何服务器

平台 1：RS-RJ-K 软件平台。此平台部署在客户的电脑或服务器上，设备通过 WIFI 无线网络将数据上传至平台。具体 RS-RJ-K 软件平台的介绍请参阅“RS-RJ-K 仁科环境监控平台使用说明”

平台 2：环境监控云平台。若 RS-WD-WIFI/WIFI5-6 系列温湿度变送器上送数据至本公司的云监控平台，客户无需自建服务器，只需要将设备连接到现场 WIFI 网络，配置一下本地网络参数即可。

9. 注意事项

1) 警告：人身伤害风险。本设备严禁用作安全装置或紧急停止装置，亦不得用于可能因设备故障导致人身伤害的其他用途。使用限制：仅限按预期授权用途使用。安装、操作或维修前必须查阅技术手册。未遵守上述指引可能导致死亡或严重伤害。

2) 本公司采用的湿度传感器为电容式原理。应避免使用在存在挥发性有机化合物的环境中。

10. 质保声明

保修期限自购买日起 24 个月内（以有效购买凭证为准），保修设备在保修期间，正常使用和维护的情况下，设备本身机件材料及工艺出现问题，发生故障，经查验属实，本公司将提供免费修理及更换零件。

超出质保期，终身提供维修服务。

符合以下情况之一则不在质保范围内：

- 1.产品因错误安装、使用、操作而导致设备损坏。
- 2.曾经由非本公司的技术人员拆卸、修理、改动、改装或用户自行更换设备内任何部件。
- 3.疏忽使用或被水、其他物质掺入设备内造成损坏。
- 4.意外事件自然灾害导致的故障或损坏。
- 5.超出产品参数中列出的工作参数范围导致的故障或损坏。



11. 联系方式

山东仁科测控技术有限公司

营销中心：山东省济南市高新区舜泰广场 8 号楼东座 10 楼整层

邮编：250101

电话：400-085-5807

传真：（86）0531-67805165

网址：www.rkckth.com

云平台地址：www.0531yun.com



山东仁科测控技术有限公司 [官网](http://www.rkckth.com)



欢迎关注微信公众平台，智享便捷服务

12. 文档历史

- V1.0 文档建立
- V1.1 增加质保声明
- V1.2 修改关于配置软件的描述